

● 水道統計 ●

給水人口	239,006人
給水戸数	110,035戸
給水人口前年比	+674人

—平成18年11月1日現在—

第29回草加市民まつりに出店しました

10月21日(土)、22日(日)の2日間、綾瀬川松並木と左岸広場において「第29回草加市民まつり」が開催されました。水道部では、左岸広場で利き水とアンケート調査を行い、たいへん多くの方にご協力していただきました。利き水では、「草加の水道水」、「草加の井戸水」、「市販のミネラルウォーター」の3種類の水を飲み比べてもらいました。

◆利き水アンケート結果

利き水の方法
 3種類の水(ア・草加の水道水、イ・草加の井戸水、ウ・市販のミネラルウォーター)を使って利き水を行いました。それぞれ容量2リットルのペットボトルに詰め替え、参加者には、この3種類の水の区別を知らせずに飲み比べていただき、「一番おいしいと感じた水」と「草加の水道水」について選んでいただきました。


結果

3種類の水のなかで、一番おいしいと回答した割合が最も大きかったのは「市販のミネラルウォーター」で、利き水参加者1,980人のうち、865人が選びました。そのほかの結果は、「草加の井戸水」595人、「草加の水道水」500人となりました。
 なお、「草加の水道水」はどれかと尋ねたところ、1,038の方が正解されました。




利き水アンケート(10月21・22日草加市民まつり)

●どの水が一番おいしいと感じましたか。

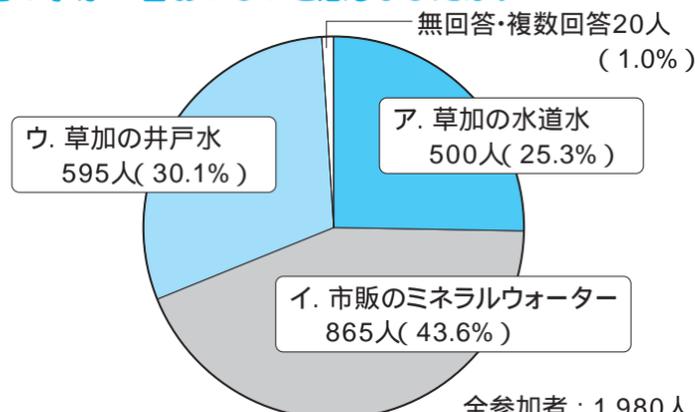

●「草加の水道水」はどれだと思われましたか。

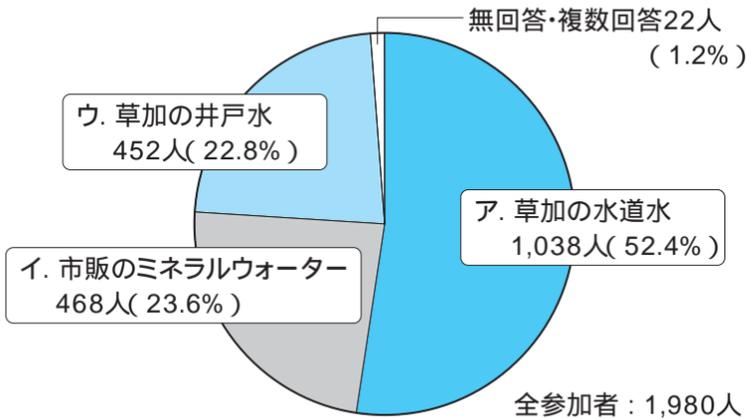

水質検査・水道管の洗浄などの訪問セールス、電話勧誘にご用心!

最近、「水道局の方からきました」ともしくは「水道局からの委託できました」となどおたかも草加市水道部と関係があるように装った、次のような訪問セールスや電話勧誘が多発しています。

- ☆水道水の品質検査
- ☆水道管のサビや水アカなどの洗浄
- ☆蛇口の交換・販売
- ☆水道管等の点検
- ☆無菌の水道管の取付
- ☆漏水の検査
- ☆浄水器等の販売
- ☆水道メータの有料交換

草加市水道部では、戸別訪問、電話・チラシ等を使用した勧誘などは行っておらず、業者への委託もしておりませんのでご注意ください。

水道部の職員は名札をつけ、身分証を携帯しており、制服を着用している場合は必ず制服に草加市のマークが入っていますので、ご不審に思われたときには、身分証の提示を求めたり、草加市水道部まで確認の電話をしてください。また、職員が夜間に皆さまのご家庭を突然訪問することはありません。
 なお、強引で悪質なセールスの場合は警察(110番)に通報してください。

■水道に関する問い合わせ

草加市水道部 経営管理課
 ☎925 3131
 ■訪問セールス・トラブル等の相談・問い合わせ
 消費労政課(勤労福祉会館内)
 ☎941 6111



中高層建物への『直結増圧給水方式』導入のお知らせ


直結増圧給水方式概要	
適用範囲	適用要件
建物の高さおよび戸数について	<ul style="list-style-type: none"> ・15階程度145戸以下(ただし、ポンプの口径が75mm) ・10階程度50戸以下(ただし、ポンプの口径が50mm)
配水管の口径について	・100mmから350mmまで
分岐する口径について	・配水管の口径の2ランク以下
適用除外および貯水槽方式が適切な建物	<ul style="list-style-type: none"> ・一時に多量の水を使用する建物 ・常時一定の水供給が必要な建物 ・断水による影響が大きい建物 ・毒物、劇物および薬品等の危険な科学物質を扱う建物

※増圧給水設備は、社団法人日本水道協会規格(JWWA B 130)またはこれと同等以上の性能を有するものとする。


草加市水道部では、中高層建物への給水に際しては、貯水槽を経由して給水を実施して参りましたが、平成19年1月1日から水道配水管圧力の有効利用や省エネルギー効果の向上を図るため、直結増圧給水を新たに導入します。

詳しくは、営業課給水担当まで。☎925-3135

貯水槽方式

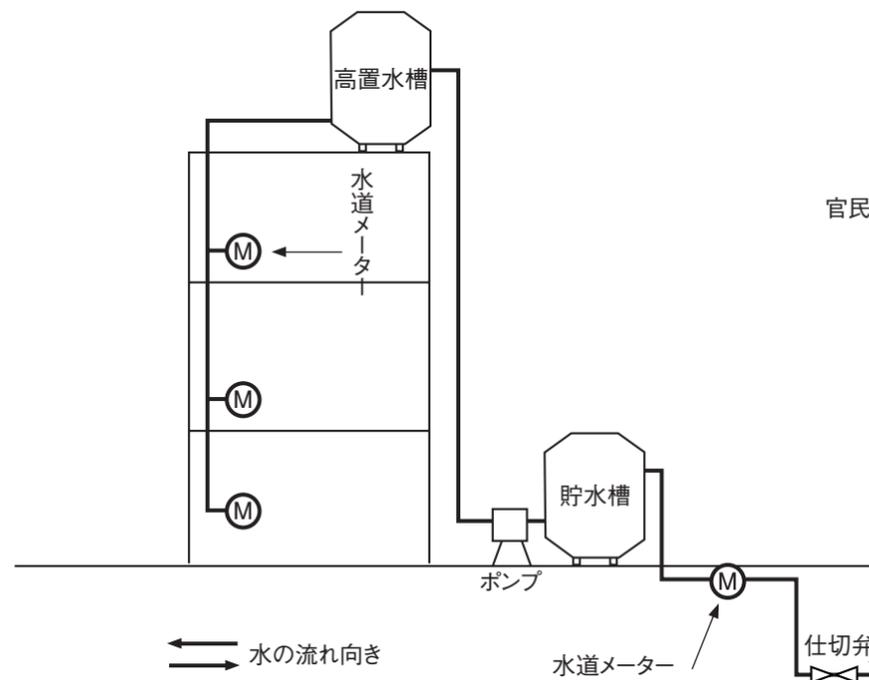

直結増圧給水方式

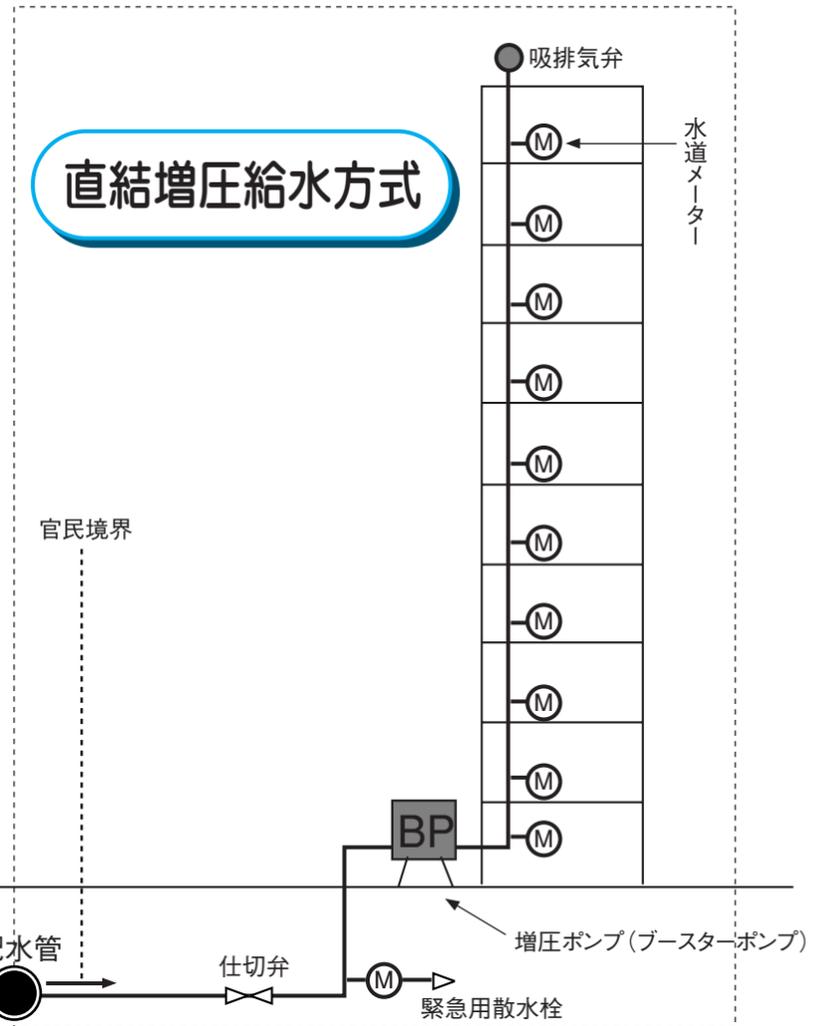

以上、4種類の方法を提案しましたが、1番目に紹介した冷やす方法以外の飲み方は、消毒のための塩素がなくなり保存があまりできませんので、お早めにお飲みになってください。



④の方法は、レモンを入れることにより塩素を取り除くことができます。レモンを入れただけで、なぜ塩素が取り除けるのかわかりませんが、その理由は、レモンの果汁に含まれるビタミンCが、水道水中の塩素と反応して除去してしまうからです。ビタミンCが含まれる食品であれば反応して除去できるので、レモンにこだわる必要はありません。

③の方法は、水道水を沸騰させて塩素などを取り除く飲み方です。蓋をはずしたヤカンか鍋で水道水を沸騰させた後、さらに弱火で5分ほど沸かし続けると、塩素を除去することができます。

②の方法は、ヤカンなどにくみ置きし、塩素臭を少なくしてから飲むことです。水道水を容器に入れ、蓋をしないで一晩くらい置いておくといでしょう。

①の方法は、冷蔵庫などに入れて冷やして飲むことです。水の温度というのは、水のおいしさを決定する最も重要な要素です。おいしく感じる温度は、体温のプラス・マイナス25度、体温が36〜37度くらいだとすると、11〜15度が最もおいしく飲むことができる温度であるといえます。

- ① 冷やす
- ② くみ置きする
- ③ 沸騰させる
- ④ レモンを入れる

水道水をご家庭でもおいしく飲むための4つの方法をご紹介します。


ご家庭で簡単にできる
おいしい水の作り方

平成17年度 水道事業決算のあらまし

平成17年度の水道事業決算は、平成18年9月定例市議会で認定されました。内容は次のとおりです。

収益的収支

水道料金などの収入と水をお届けするための支出

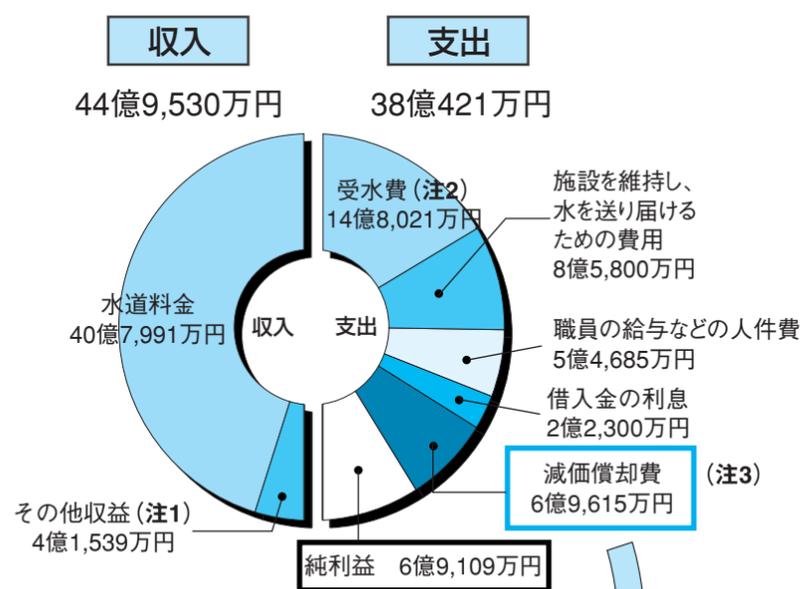


内部留保資金

水道水の長期的な安定供給を目的として、老朽化した施設等を改良するため、企業に留保される資金。

- (注1) お客さまからいただく加入分担金などの収入
- (注2) 埼玉県から水道用水を買うための費用
- (注3) 浄水場施設や埋設されている配水管などが使用や時の経過によってその価値を減少させると仮定し、その減少分を耐用年数に基づき費用化したもの
- (注4) 配水管の布設工事などの他企業等からの負担金

給水原価 144.09円

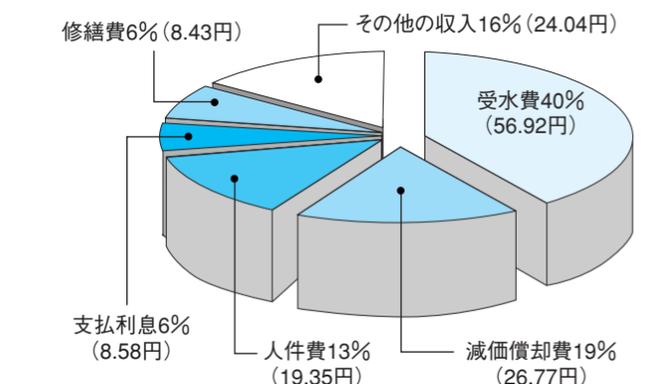

※給水原価…1㎡の水をみなさまのご家庭にお届けするために必要となる費用

給水人口	238,182人
給水戸数	109,346戸
総配水量(A)	28,385,991㎡
県水受水量(B)	23,957,670㎡
県水受水割合((B/A)×100)	84.4%

給水原価の内訳

業務状況


○水道事業とは…
水道事業は、水道法に基づき「清浄な水を、安定して供給する」ことを目的とした地方公営企業として運営されています。そして、水道事業を運営するために必要となる費用は、皆さまからいただく水道料金によってまかなわれています。これは、地方公営企業法という法律により「独立採算制」を基本として、水道事業経営を行うことになってきているためです。

○収益的収支と資本的収支について…
水道事業の会計は、収益的収支と資本的収支に分けることができます。**収益的収支**とは、企業の経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出のことをいいます。水道事業では、水道料金などが収益的収入となり、水道水を皆さまのご家庭にお届けするために必要となる受水費や浄水場等の減価償却費などが収益的支出となります。

○**資本的収支**とは、その効果が1事業年度だけでなく、長期間にわたり影響する収入及び支出のことをいいます。つまり、浄水場などの水道施設の建設や改良を行うための支出、およびこれらの資産を取得するために必要となる企業債等の収入などのことです。

資本的収支

工事負担金などの収入と水を送るために必要な施設を造るための支出

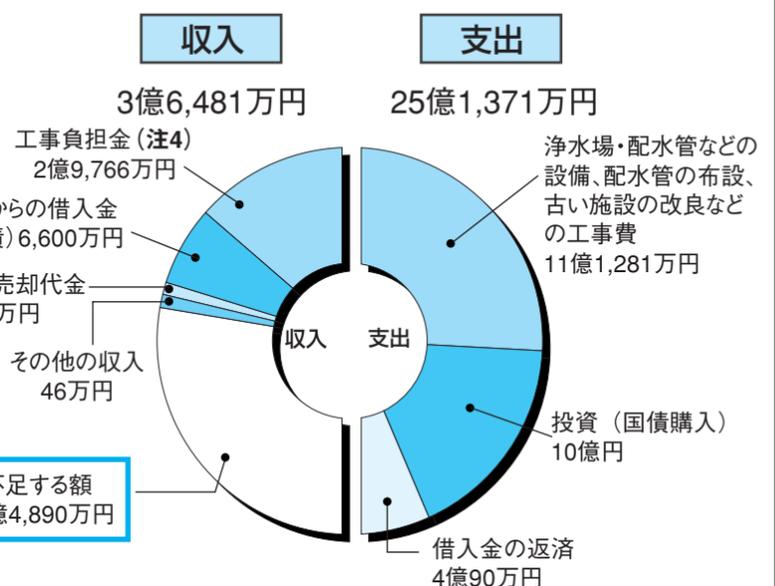

不足分を補てん

業務状況について

○**経営状況について**…
平成17年度の経営状況について、水道料金収入は、40億7,991万円(前年度に比べ2,014万円(0.5%)の減少となりましたが、総収入では44億9,530万円(前年度に比べ6,529万円(1.5%)の増加となりました)。総支出は、38億421万円(前年度に比べ6,878万円(1.8%)の増加となり、この結果、6億9,109万円の純利益を計上することができました。

今後とも社会・経済情勢の動向を踏まえ、積極的に経営の合理化を推進し、健全な事業運営に更に努力してまいります。

○**業務状況について**…
業務の状況については、年度末における給水人口238,182人、給水戸数109,346戸(前年度に比べ、給水人口950人(0.4%)、給水戸数1,371戸(1.3%)の増加となりました)。総配水量は28,385,991㎡(前年度に比べ366,346㎡(1.3%)の増加となりました)。なお、県水の受水量は、23,957,670㎡で総配水量に対して84.4%の割合となりました。

平成19年3月の 口座振替日についてのお知らせ

上下水道料金口座振替をご利用の皆さまへお知らせいたします。


平成19年1月・2月ご使用分(2月検針分)の振替日は、平成19年3月19日(月)です。振替ができなかった場合の再振替日は、平成19年4月17日(火)のみとなります。

再振替日は一度だけです。必ず忘れずにお願ひします。

詳しくは、営業課料金担当へお問い合わせください。

☎920 5665

現在、納付書でお支払いの方は、便利な口座振替をぜひご利用ください。

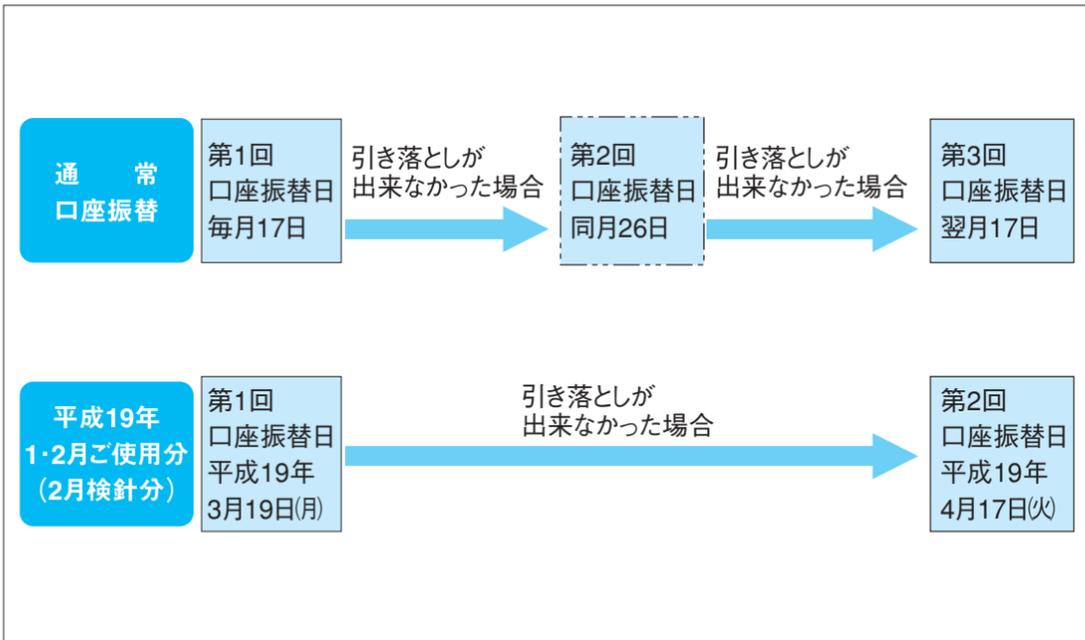

浄配水場の見学を 希望される皆さまへ

水道部では、市内にある各浄配水場の施設見学を随時受け付けております。

施設見学を希望される方は、あらかじめ水道部へ電話等で予約後、申込書に必要事項を記入し、郵送または電子メールでお申し込みください(お申し込み後、水道部から決定通知書を郵送または電子メールでお送りします)。なお、業務の都合上ご希望の日時に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申込書の様式については、水道部ホームページ (<http://www.soka-waterworks.jp>) に掲載してあります。

詳しくは、経営管理課管理担当へお問い合わせください。

☎925 3131



- 6月5日(月) 旭浄水場 花栗小学校4年1組、2組の皆さん
- 6月6日(火) 吉町浄水場 男の料理ハーモニーの皆さん
- 6月7日(水) 吉町浄水場 両新田平成塾の皆さん
- 9月28日(木) 吉町浄水場 あざみの会の皆さん
- 10月13日(金) 中根浄水場 青柳中学校1年1組の皆さん
- 10月23日(月) 吉町浄水場 瀬崎平成塾囲碁クラブの皆さん

ご見学
ありがとうございました

こんな時は、 直通電話をおすすめします

引越などによる水道の使用開始や中止の手続きをするとき、使用水量や検針についてのお問い合わせ。

営業課 営業担当へ ☎927-2220

水道料金や支払い方法についてのお問い合わせ。
金融機関からの口座振替などについてのお問い合わせ。

営業課 料金担当へ ☎920-5665

ご家庭に水道を引き込むときの、手続きなどについてのお問い合わせ。

水道工事店についてのお問い合わせ。

営業課 給水担当へ ☎925-3135

水漏れや、水の出が良くないときについてのお問い合わせ。

施設課 維持管理担当へ ☎925-3227

なお、水道の使用開始や中止、水道料金の支払方法および水道を引き込む手続きなどの問い合わせは、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとなりますのでご了承ください。

草加市水道事業指定給水装置工事事業者 の変更についてのお知らせ

平成18年5月20日発行の水道だより第65号で掲載した草加市水道事業指定給水装置工事事業者について変更がありましたのでお知らせします。

■新たに指定された工事事業者(指定順) 平成18年11月20日現在

指定工事業者名	代表者名	所在地	電話番号
新日本建設工業(株)	保 正昭	埼玉県草加市氷川町2179番地12	048-944-8831
泉空調(株)	上江 泉	埼玉県さいたま市岩槻区上野一丁目15番地4	048-758-5588
高橋設備工業(株)	高橋 隆	埼玉県春日部市立野610番地	048-748-1412
勢力建設(株)	三木 豊	埼玉県越谷市川柳町五丁目15番地1	048-987-8111
(株)埼玉車輛	中村 文代	埼玉県草加市長栄町630番地1	048-941-3426
(株)東栄サービス	桑原 英一	東京都豊島区池袋二丁目24番2号 メゾン旭302	03-5951-3464
成澤設備(株)	成澤 正和	埼玉県春日部市赤沼741番地10	048-737-4337
横田設備工業(株)	横田 彰正	東京都練馬区南大泉三丁目7番24号	03-3921-6990
(有)福田設備工業	福田 正道	埼玉県三郷市彦成二丁目148番地3	048-959-5354

■指定給水装置工事事業者の廃止

指定工事業者名	代表者名	所在地	電話番号
(株)小野工務店	小野 英世	埼玉県越谷市大字船渡187番地4	048-974-4422

■指定給水装置工事事業者の休止

指定工事業者名	代表者名	所在地	電話番号
(株)都市水道	梅林 哲	東京都台東区東上野四丁目26番11号	03-5806-1700

水の恵みを大切に