

松江町第4ポンプについて、令和6年5月24日に試運転を行い、増強ポンプで運用できる状態になりましたのでお知らせいたします。

【工事概要】


- 1 施工場所 松江三丁目 地内
- 2 工事内容

本工事は、古綾瀬川排水機場内に設置してある松江町第4ポンプについて、浸水対策として、早急に排水ポンプの能力を増強するため、機械及び電気設備改修の緊急工事を行うものです。


松江町第4ポンプ増強については、排水ポンプ1台及び制御盤1面の改修を行い、**毎秒0.165立法メートルから毎秒0.4立法メートルに排水機能を増強**することで、松江三丁目地区の浸水被害の軽減を図ります。

案内図


(令和5年6月台風2号浸水被害図)

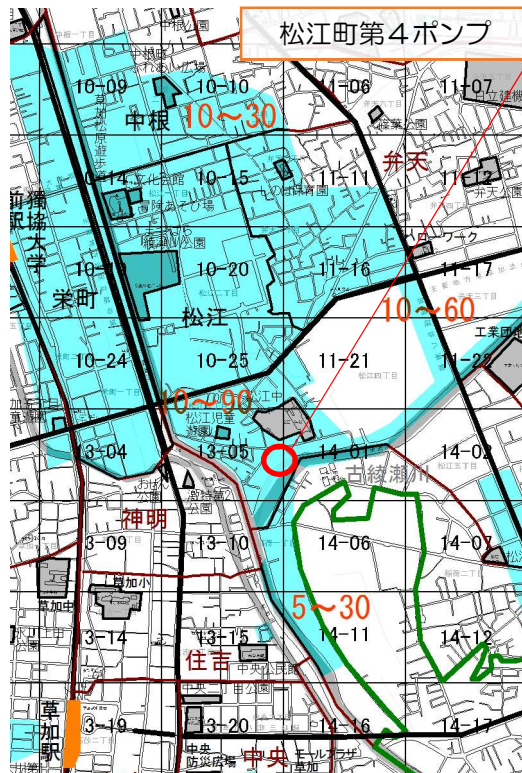

ポンプ増強イメージ

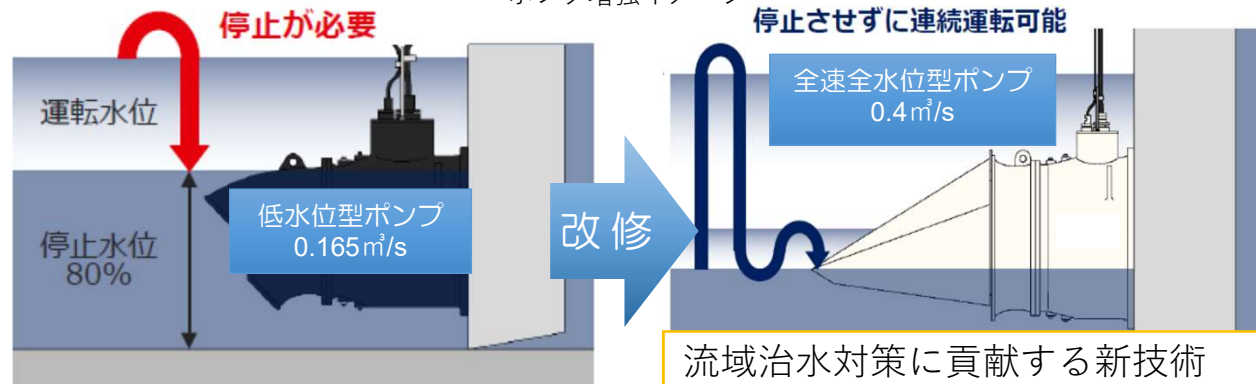

流域治水対策に貢献する新技術
全速全水位型ポンプによるリスク軽減イメージ

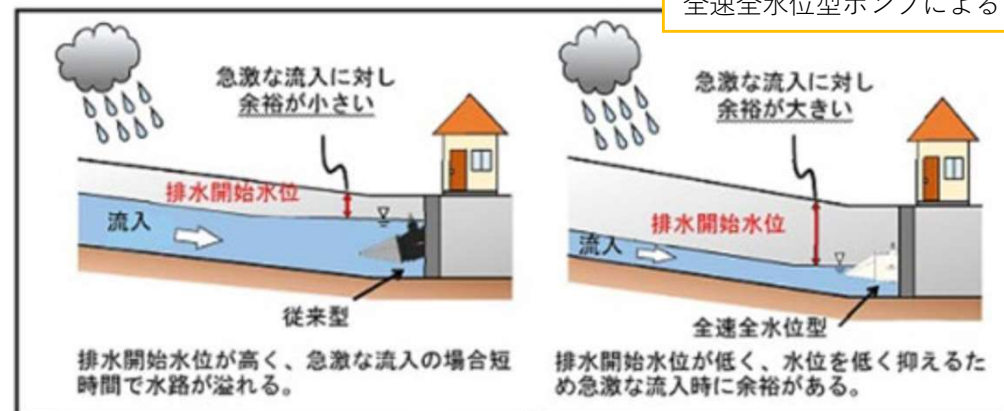

出典元
ポンプメーカーより引用