

給 水 人 口… 238,888人
給 水 戸 数… 110,719戸
給水人口前年比… +449人

— 平成19年 5 月 1 日現在 —

水道だより



生物による水道原水の毒物監視

今年も、6月1日(金)から7日(木)まで「水道週間」が全国的に開催されます。私たちの生活にとって欠かすことのできない水道について、市民の皆さまに理解を深めていただくため、草加市水道部では水道に関連したイベントなどを予定しています。6月3日(日)に草加市立勤労福祉会館で開催される第39回草加市消費生活展において、アンケートやパンフレットの配布などを行う予定です。お気軽にご参加ください。

■詳しくは、経営管理課管理担当へお問い合わせください。
☎925-3131

6月1日(金)～7日(木)

第49回

水道週間

「水道が うるおす日々の 健やかさ」(第49回水道週間標語)

水道週間とは？

水道は、健康で文化的な生活と様々な社会経済活動を支える必要不可欠な施設です。水道週間は、このように重要な役割をはたしている水道について、ご利用される皆さまに関心を持つていただき、水道事業への更なるご協力を得るために、厚生労働省及び各水道事業者などが主催する全国的な水道の広報週間です。

施設見学会のお知らせ

草加市水道部では、水道週間にあわせて施設見学会を実施します。ふだん何気なく使用している水道水がつけられるまでの過程を見ることの出来る良い機会です。ふるってご応募ください。

日時…6月2日(土) 午前10時から午前11時まで

場所…吉町浄水場

人数…先着20名

応募方法…電話もしくは電子メール。電子メールでご応募いただく場合は、住所・応募者氏名・参加人数・年齢・電話番号を明記してください。

締め切り…5月30日(水)

問い合わせ先…経営管理課管理担当

☎925-3131

メールアドレス keieikanri@soka-waterworks.ne.jp

水質検査・水道管の洗浄などの

訪問販売、電話勧誘にご用心！

- 最近、「水道局の方からきました」もしくは「水道局からの委託できました」などとおたかも草加市水道部と関係があるように装った、次のような訪問販売や電話勧誘が多発しています。
- ☆水道水の水質検査
 - ☆水道管のサビや水アカなどの洗浄
 - ☆蛇口の交換・販売
 - ☆水道管等の点検
 - ☆無菌の水道管の取付
 - ☆漏水の検査
 - ☆浄水器等の販売
 - ☆水道メーターの有料交換

草加市水道部では戸別訪問、電話・チラシ等を使用した勧誘などは行っておりません。業者への委託もしておりませんのでご注意ください。水道部の職員は名札をつけ、身分証を携帯しています。また、制服を着用している場合は必ず制服に草加市のマークが入っていますので、ご不審に思われたときには、身分証の提示を求めたり、草加市水道部まで確認の電話をしてください。また、職員が夜間に皆さまのご家庭を突然訪問することはありません。

強引で悪質なセールスの場合には警察(110番)に通報してください。

■水道に関する問い合わせ

経営管理課管理担当 ☎925-3131

■訪問販売・トラブル等の相談・問い合わせ

消費労政課(勤労福祉会館内) ☎941-6111

水道の使用開始・中止をされる方は
必ずご連絡をお願いします

水道をご入居後初めてご使用になるときや、ご使用の中止をされるときは、早めのお手続きをお願いします。

使用開始は、開始日が決まり次第に、また使用中止は中止日の5日前までにご連絡をお願いします。ご連絡をいただけない場合は、お客さまにご迷惑をかけることとなります。

中止のご清算は、現地へ委託員がお伺いしますが、水道料金のお支払いを口座振替にされている方は、口座支払いでも料金清算ができます。

■営業時間

土曜日・日曜日・祝日を除いた日 午前8時30分から午後5時まで

■インターネットによる使用の開始・中止の手続きについて

インターネットにより、水道部ホームページ上で水道の使用開始・中止のお申し込みができます。年間を通じて24時間いつでもお手続きできますのでご利用ください。

■詳しくは、営業課営業担当へお問い合わせください。

☎927-2220(営業担当直通)

水道部ホームページ(<http://www.soka-waterworks.jp>)



業務の予定量

給 水 戸 数	11万1800戸	前年度比 +1000戸
年 間 総 給 水 量	2745万 m ³	前年度比 -45万 m ³
一日平均給水量	7万5000 m ³	前年度比 -1438 m ³

平成19年度
水道事業予算のあらまし


平成19年度の水道事業予算は、平成19年草加市議会2月定例会で議決され、内容は次のとおりです。

収益的収支予算

収益的収支とは、企業の経営活動に伴って発生する収入とその年度の収入に対応する支出をいいます。主な収益的収入として水道料金があります。平成19年度水道事業予算では水道料金収入41億6640万円、受託工事収益752万円、加入分担金などその他の収入4億911万円を合わせた45億8303万円（前年度とほぼ同じ）を収益的収入として予定しています。

収益的支出については、水道水を皆さまのご家庭にお届けするために必要となる受水費や浄水場施設等の減価償却費などで構成され、40億6659万円（前年度とほぼ同じ）を予定しています。

社会・経済情勢の動向を踏まえ積極的にコストダウンを図り経営の合理化を推進し、収入から支出を差し引いた5億1644万円を純利益（消費税含む）として見込んでおります。

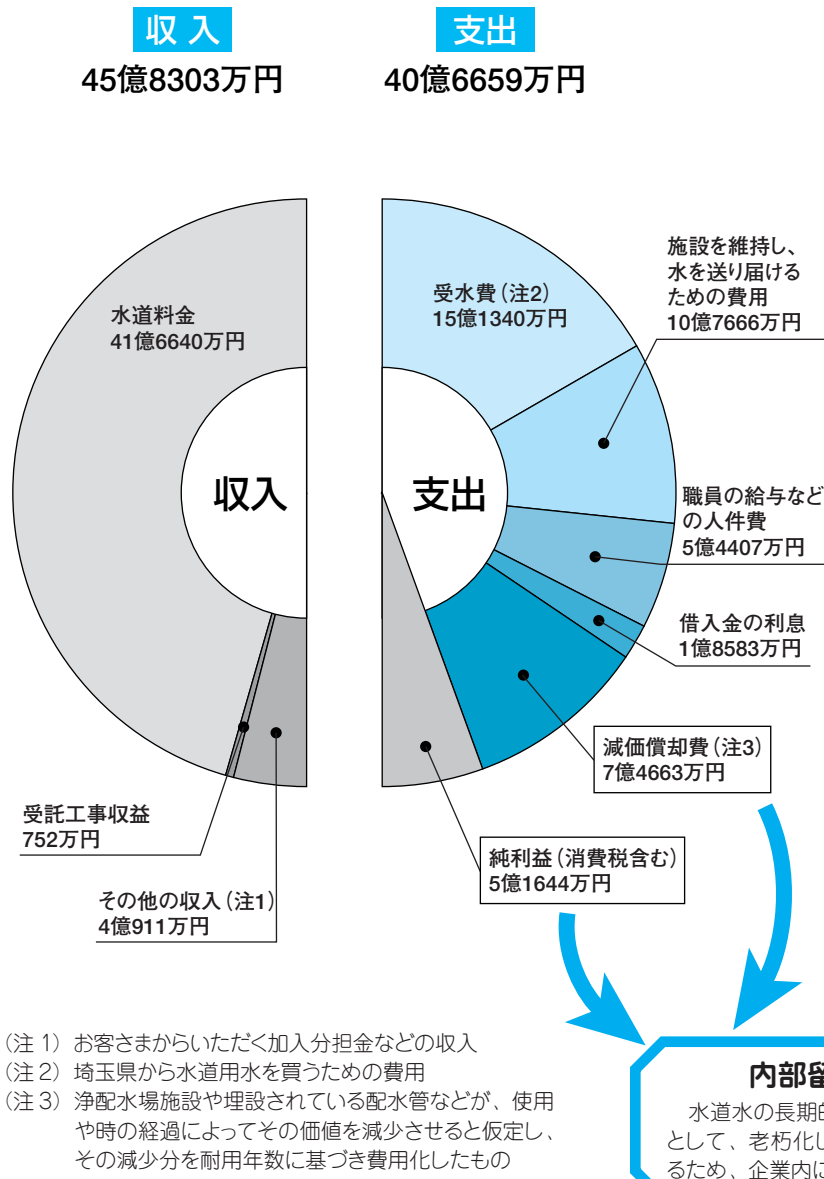


資本的収支予算

資本的収支とは、企業の設備投資に伴って発生する収入と支出をいいます。具体的には、長期的な安定給水と地震等の災害に強い水道施設の整備を図り、配水管網の整備や浄水場施設の更新工事を推進するための支出などがあります。

平成19年度予算では、浄・配水場などの設備、配水管の布設及び古い施設の改良の工事費などが16億444万円、パイオフ対策としての国債購入15億75万円、水道料金や会計を管理するための新基幹システム構築に必要な開発費5114万円、借入金の返済が3億5934万円で総額35億1567万円を資本的支出として予定しています。

資本的収入としては、有価証券償還代金など資産売却代金10億円、配水管布設工事などの負担金が2億7812万円、国などからの借入金（企業債）としての3880万円や、その他の収入を合わせて総額13億1738万円を予定していますが、支出に対する不足額は内部留保資金などで補てんすることになります。

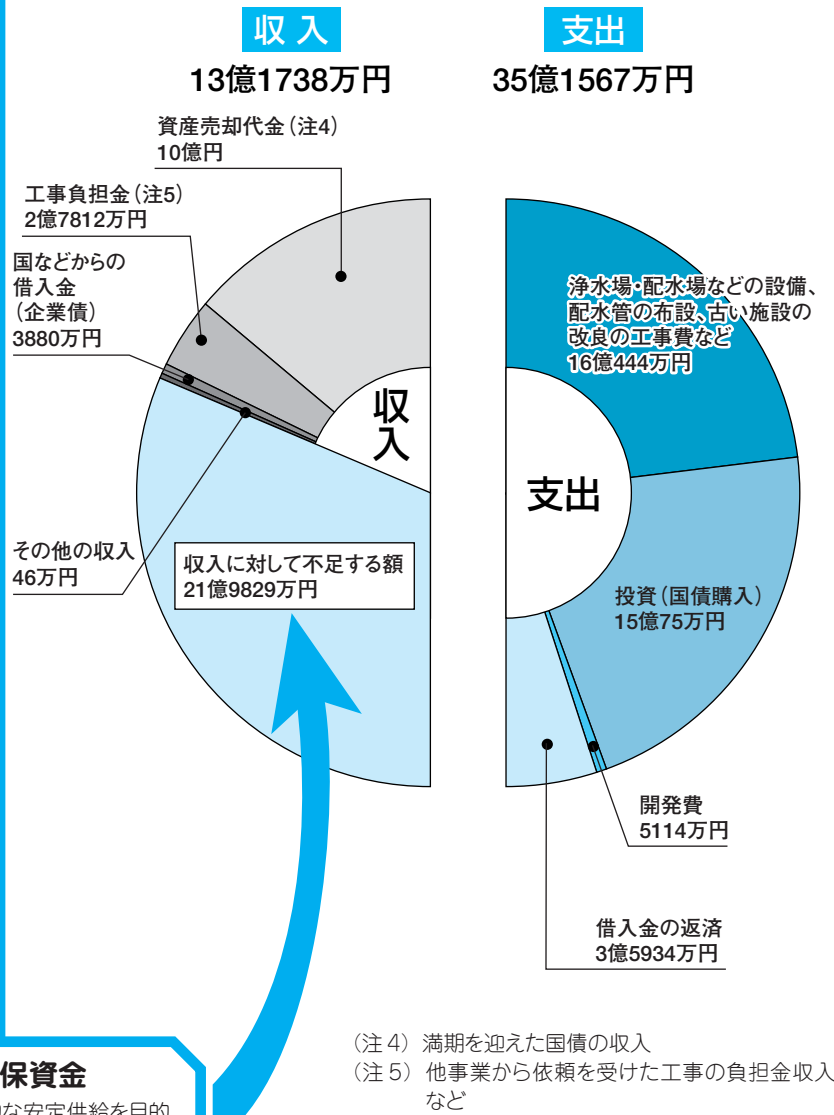

内部留保資金

水道水の長期的な安定供給を目的として、老朽化した施設等を改良するため、企業内に留保される資金。

水道事業予算額の推移

年度 予算	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
収益的収入	45億6451万円	45億6837万円	46億4724万円	45億8213万円	45億8303万円
収益的支出	42億 63万円	40億4226万円	41億 930万円	40億4771万円	40億6659万円
資本的収入	3億9916万円	3億6794万円	2億8441万円	3億 213万円	13億1738万円
資本的支出	15億 845万円	17億4777万円	27億9098万円	27億4729万円	35億1567万円

安心して飲める水

平成18年度 水質検査結果の公表

水道部では市民の皆さまが安心して水を使っていたくため、定期的に水質検査を実施して、水道水が安全で良質なことを確認しています。

平成18年度の検査結果は下の表のとおりで、検査項目は全て水質基準に適合しています。

水道メーターの 取替えに伺います

（取替費用はかかりません）

水道メーター（量水器）は、水道の使用量を正確に計量するため、定期的に取替えることが法律で義務づけられています（8年満期）。

草加市水道部では、お客さまが使用されている水道メーター（市の貸与品）の取替工事を毎年度無料で行っており、今年度も例年どおり7月から11月頃に実施する予定です。

今年度が取替時期にあたるお客さまには、事前に草加市水道部から水道メーター取替えのお知らせを配布した後、草加市の指定給水装置工事事業者が取替工事にお伺いしますので、ご協力をお願いします。なお、水道メーターの取替えに際して、バルブ等給水装置に異常が見つかった場合の修理費用は、お客さまのご負担になりますのでご了承ください。

草加市水道部では、必ず事前にお知らせをしたうえで、指定給水装置工事事業者が無料で水道メーターの取替えを実施しておりますので、不審に思われる勧誘等がありましたら、草加市水道部まで確認していただいたうえでの対応をお願いします。

■対象区域などの詳細については、取替時期が近づきましたら、広報「そうか」や水道部ホームページなどに掲載してお知らせします。詳しくは、営業課営業担当へお問い合わせください。

☎927-2220（営業担当直通）

平成18年度 水質検査結果

検 査 項 目	単 位	吉町浄水場給水	中根浄水場給水	谷塚浄水場給水	旭浄水場給水	新栄配水場給水	水質基準
水 温	℃	17.5	18.7	17.7	17.5	16.8	
一 般 細 菌	個／ml	0	0	0	0	0	1ml中100以下
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg／ℓ	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg／ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／ℓ	1.8	1.8	1.1	1.0	2.1	10 以下
フッ素及びその化合物	mg／ℓ	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg／ℓ	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	1.0 以下
四 塩 化 炭 素	mg／ℓ	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
1,4-ジ オ キ サ ン	mg／ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.02 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.04 以下
ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
ベ ン ゼ ン	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
ク ロ ロ 酢 酸	mg／ℓ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
ク ロ ロ ホ ル ム	mg／ℓ	0.012	0.012	0.008	0.011	0.012	0.06 以下
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg／ℓ	0.006	0.005	0.004 未満	0.004 未満	0.006	0.04 以下
ジブロモクロロメタン	mg／ℓ	0.008	0.010	0.007	0.009	0.008	0.1 以下
臭 素 酸	mg／ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg／ℓ	0.033	0.036	0.026	0.033	0.033	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg／ℓ	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.2 以下
ブロモジクロロメタン	mg／ℓ	0.012	0.013	0.009	0.011	0.012	0.03 以下
ブ ロ モ ホ ル ム	mg／ℓ	0.001 未満	0.001	0.002	0.002	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg／ℓ	0.005	0.005	0.005 未満	0.005 未満	0.007	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg／ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.007	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg／ℓ	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg／ℓ	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
銅 及 び そ の 化 合 物	mg／ℓ	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg／ℓ	17.4	19.3	26.5	26.3	15.0	200 以下
マンガン及びその化合物	mg／ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
塩 化 物 イ オ ン	mg／ℓ	20.7	22.6	18.5	19.1	21.6	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg／ℓ	68.2	69.1	63.6	56.7	70.6	300 以下
蒸 発 残 留 物	mg／ℓ	154	158	157	152	155	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg／ℓ	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
ジ ェ オ ス ミ ン	mg／ℓ	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00002 以下
2-メチルイソボルネオール	mg／ℓ	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00002 以下
非イオン界面活性剤	mg／ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
フ ェ ノ ー ル 類	mg／ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 以下
有機物（全有機炭素TOC）	mg／ℓ	0.9	0.9	0.6	0.7	0.9	5 以下
p H 値		7.3	7.4	7.7	7.7	7.2	5.8以上8.6以下
味		正常	正常	正常	正常	正常	異常でないこと
臭 気		正常	正常	正常	正常	正常	異常でないこと
色 度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
濁 度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
残 留 塩 素	mg／ℓ	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.1 以上
嫌 気 性 芽 胞 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

口座振替日のお知らせについて

～上下水道料金口座振替をご利用の皆さまへ～

口座振替は左の図のとおり、毎月17日・26日・翌月の17日と計3回行われます。預貯金不足等のないようあらかじめ確認をお願いします。

水道料金は

コンビニでも

お支払いできます。

水道料金取扱

コンビニ店一覧

セブンイレブン、ローソン、ファミリマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイズストア、サイクルK・サンクス、ミニストップ、am/pm、スリーエフ、セブオン、ポプラ、ココストア、コミュニティストア、セイコーマート、HOTT、SPAR


※なお、バーコード印刷のない納入通知書ではコンビニでのお支払いはできませんのでご注意ください。

詳しくは、営業課料金担当まで。

☎020-5665

(料金担当直通)

通常口座振替

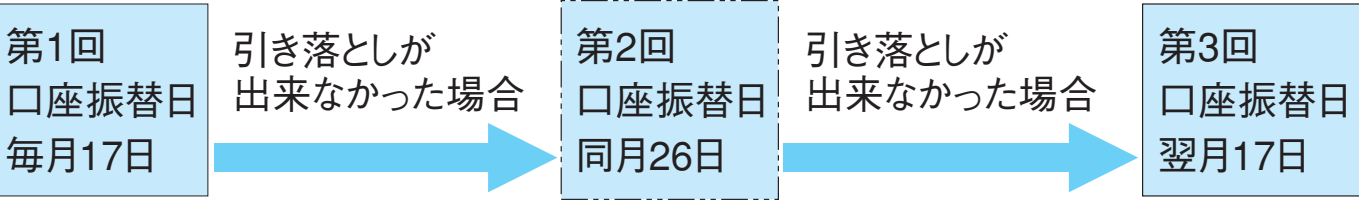

※振替日が、土・日・祝日に当たるときは、翌営業日に振替えさせていただきます。

草加市水道事業指定給水装置工事事業者一覧表

平成19年4月30日現在

	工事店名	店舗所在地	電話番号
新田西部	日本総合住生活(株)東埼玉支店	草加市旭町3-3-1	935-2271
	(有)双位建設	草加市長栄町171	943-0423
	長栄建設工業(株)	草加市長栄町380-18	922-3727
	(有)保永建設	草加市長栄町929	942-5094
	(有)萬設備	草加市長栄町849	942-1200
	(株)埼玉車輛	草加市長栄町630-1	941-3426
	(株)マルコー	草加市長栄町455-1	942-4947
	(株)三成建設	草加市清門町363	942-5053
	(株)大翔建設	草加市清門町531-1	942-4109
	(株)白石建設	草加市清門町272	941-3228
新田東部	(有)井戸浅水道工事店	草加市八幡町802	931-3330
	井坂興業(株)	草加市八幡町1057-7	936-1813
	ビック住設	草加市八幡町25-4	932-0272
	(株)エスケートセイ	草加市八幡町1107-18	932-0936
	(株)ヤマキ	草加市栄町1-1-10	931-3056
	(有)正木設備	草加市栄町3-9-30	931-3933
	水環境サービス	草加市中根3-34-10	930-0016
	エスシーエス(株)	草加市青柳2-19-10	936-1234
	三基工業(有)	草加市青柳3-21-20	936-6067
	(株)小林設備	草加市青柳3-34-5	932-2760
草加川柳	(有)ウルマ設備工業	草加市青柳8-4-29	935-4019
	(株)セントラル設備	草加市青柳8-29-2	936-1000
草加安行	(株)オアシス	草加市柿木町1433-2	936-9711
	(有)タクマ	草加市花栗4-10-11	944-5345
	三栄工業(株)	草加市苗塚町55-4	925-7384
	竹内セントラル(株)	草加市苗塚町438-16	928-5525
	松原工業	草加市北谷1-28-29	941-3333
	(有)祝設備工業所	草加市北谷2-30-7	941-9126
	小見寺設備工業(有)	草加市花栗4-2-20	942-3543
	(有)ユウ・テック	草加市花栗4-23-30	946-3251
	(有)松大工業	草加市小山1-18-23	946-1750
	草加松原	草加市松原3-C7-306	944-1137
草加東部	(有)平和電気商会	草加市住吉1-12-5	924-3071
	堀川産業(株)	草加市住吉1-13-10	925-1141
	東京管工機材(株)草加支店	草加市住吉1-14-20	927-0041
	(株)井戸梅	草加市住吉2-4-3	922-3413
	(有)石田水道	草加市吉町1-5-12	922-2736
	(有)栗原水道	草加市手代町412-6	925-4484
	東設工業(株)	草加市手代町1034-28	928-0225
	(有)イワセポンプ店	草加市手代町1027-8	922-2429
	(有)板南設備工業所	草加市稲荷5-8-2	936-3847
	(有)山口建工	草加市稲荷4-4-40	931-8198
草加西部	(有)やまと水道	草加市氷川町429-4	927-8519
	(有)駒崎設備	草加市氷川町818-3	924-4136
	祐工商事(株)	草加市氷川町941	931-7654
	新日本建設工業(株)	草加市氷川町2179-12	944-8831
	(有)テクノトライ	草加市西町17-3	927-4594
	サンヨー設備(株)	草加市西町401	928-1717
	大一工業(株)	草加市西町440-11	925-5310
	(有)岡田商店	草加市西町834-1	925-1989
	(株)水工房草加支店	草加市草加1-4-5	941-1671
	(株)キョーリツ	草加市草加1-1-14	942-0485
谷塚西部	(株)今泉水道	草加市谷塚上町483-3	927-1010
	(有)東洋開発	草加市両新田西町246	928-5520
	(有)豊栄設備	草加市両新田東町56-6	922-1437
	(有)寺島管工設備	草加市柳島町193-5	925-4566
	ナガヤス工業(株)	草加市遊馬町769-5	924-4230
	(株)東管	草加市新里町1502-1	927-1171
	彩真設備	草加市新里町497-11	920-5688
	浅古商事(有)	草加市瀬崎町149	927-6520
	(有)ユーワテック	草加市瀬崎町1380-16	925-5613
	アースユーテック(株)草加営業所	草加市瀬崎町1313-3	925-1543
谷塚東部	協和建設(株)	草加市瀬崎町1304-6	928-1626
	木村設備	草加市谷塚町265-7	925-4791
	第一管工(株)	草加市谷塚町1442-12	922-9583
	東拓大創建設(株)	草加市谷塚町578-1	925-7101
草加市外	(株)ムラカミ	さいたま市浦和区駒場2-5-20	048-884-2895
	(株)加藤商事	さいたま市西区内野本郷297-4	048-624-5335
	(株)池上管工	さいたま市西区大字土屋491-1	048-624-2044
	(株)宮下工業	さいたま市西区西遊馬455-5	048-625-5966
	三室建設(株)	さいたま市西区三橋5-645-1	048-624-5388
	大協和工業(株)	さいたま市西区大字宝来1425-1	048-623-3711
	(株)良松	さいたま市北区植竹町1-69	048-666-1200
	日興設備工業(株)	さいたま市北区本郷町1410-3	048-664-5321
	(有)総合メンテナンス	さいたま市北区吉野町1-373-3	048-653-2657
	(株)アイダ設計	さいたま市大宮区桜木町1-10-17	048-650-0978
	積和建設埼玉(株)	さいたま市見沼区東大宮6-14-10	048-686-1191
	サンケン(株)	さいたま市見沼区大字小深作298-2	048-683-6400
	(有)和田設備	さいたま市見沼区大字上山口新田176-1	048-683-0833
	(株)フェルゼ仲興	さいたま市南区白幡4-9-5	048-861-9985
	小川住設	さいたま市南区文蔵5-23-4	048-861-7031
	新井ポンプ工業(株)	さいたま市岩槻区大字徳力86	048-794-2432
	(株)大沼設備	さいたま市岩槻区大字笹久保新田773-1	048-791-1370
	泉空調(株)	さいたま市岩槻区上野一丁目15-4	048-758-5588
	(株)伊藤住設	川越市大字上寺山515-1	0492-26-5071
	羽田建設(株)	川口市川口5-8-15	048-252-8554
	(株)ヒラオカ	川口市江戸袋1-10-10	048-281-0822
	環境整備工業(株)	川口市江戸袋1-30-13	048-285-5021

	工事店名	店舗所在地	電話番号
草加市外	笛木水道(株)	川口市青木3-26-16	048-251-5732
	(有)JWSマルタカ	川口市上青木1-1-19-103号	048-250-6780
	立石建設(株)	川口市上青木4-15-9	048-261-1201
	(株)浅倉水道	川口市仲町18-5	048-252-6820
	飯田設備工業	川口市大字安行北谷644-7	048-298-3347
	(株)河辺工務所	川口市大字榛松1492-1	048-283-1333
	(有)伊刈水道工業所	川口市芝4537-5	048-267-7916
	(有)西野水道	川口市大字芝5182	048-267-6494
	(株)新光工業	川口市大字芝6933	048-268-0055
	(有)オリーブ	川口市芝樋ノ爪1-7-12	048-266-1268
	アイ設備	川口市峯1271-5	048-291-2177
	(有)大樹	川口市大字大竹32-4	048-298-5557
	(株)創研埼玉支店	川口市長蔵3-2-2	048-291-5427
	(株)源設備	川口市新堀字前357-7	048-283-6544
	(有)池田設備	川口市大字安行吉蔵303-23	048-297-4907
	(有)フタバ設備	川口市差間2-18-3	048-294-1051
	(株)カタノ	川口市元郷5-9-13	048-222-5260
	(有)斉藤設備工業	川口市前川町2-1775	048-266-2352
	埼玉水道センター	川口市安行原2527-2	048-290-7866
	(有)水工社	所沢市大字中富752-18	0429-42-3245
	(有)上澤設備	春日部市緑町1-15-19	048-735-5915
草加市外	(株)千葉工業	春日部市備後西3-5-40	048-735-6660
	(有)滝本商店	春日部市米島1185-55	048-746-1025
	高橋設備工業(株)	春日部市立野610	048-748-1412
	成澤設備(有)	春日部市赤沼741-10	048-737-4337
	(有)宮設備	狭山市大字掘兼1974-3	048-835-5015
	(株)中山組	上尾市愛宕3-2-15	048-770-6800
	(株)協和設備	越谷市越ヶ谷1-1-21	048-966-5741
	(株)森田工業	越谷市東越谷1-5-9	048-966-9631
	(株)吉川水道冷熱	越谷市東越谷10-110-13	048-969-3611
	士佐建設(株)	越谷市北越谷4-24-38	048-976-7659
	(有)シンワ住設	越谷市船渡495-1	048-978-5555
	(株)豊田設備	越谷市中町11-4	048-962-0171
	(有)田中水道工業所	越谷市七左町2-185-1	048-986-6021
	(有)東部興業	越谷市川柳4-374	048-987-2538
	(株)桶新設備	越谷市西新井898	048-974-4716
	(有)会田設備	越谷市赤山町5-10-12	048-962-0318
	(株)ナカノヤ	越谷市大沢3-28-11	048-974-8711
	(有)新興設備	越谷市東大沢4-6-29	048-966-7781
	第一エネルギー設備(株)	越谷市蒲生茜町13-2	048-985-7221
	勢力建設(株)	越谷市川柳町5-15-1	048-987-8111
草加市外	(有)石塚設備工業	鳩ヶ谷市大字里1271-2	048-283-7170
	(有)小原設備工業	新座市馬場1-9-29	048-481-2312
	(有)大谷設備	新座市野寺3-4-19	048-479-0514
	(有)敏総合設備工事	久喜市吉羽5-16-4	0480-21-3085
	(株)泉山設備	北本市石戸5-268	048-592-7510
	(有)高商設備	八潮市木曽根1030	048-995-6836
	(有)鈴輝住宅設備	八潮市西袋1044	048-998-2785
	(株)市原水道興業	八潮市八潮4-21-6	048-994-0255
	末永設備	八潮市鶴ヶ曽根165-6	048-996-8267
	東新建設(株)	八潮市大字八條2498-8	048-995-8563
	(株)篠田設備	三郷市さつき平2-5-1-1210	048-954-0212
	(株)磯部工業	三郷市東町46	048-955-4905
	(有)トバリ管工	三郷市上彦名397-1	048-953-0020
	(株)角水道工業	三郷市三郷3-6-3	048-952-5580
	(有)染谷工業	三郷市花和田224-2	048-952-4377
	(有)福田設備工業	三郷市彦成2-148-3	048-959-5354
	協和工業(株)	富士見市針ヶ谷1-9-9	0492-52-2333
	(有)北立設備工業所	吉川市高富2-11-13	048-982-7881
	(株)豊田	吉川市大字三輪野江1375	0489-82-3031
	アサヒ住建(株)	伊奈町大字小針内宿1098	048-728-7576
	(有)ケーワイエンジニアリング	伊奈町小室8919-4	048-721-8855
草加市外	(株)岩崎設備	宮代町百間3-9-24	0480-35-0088
	(株)木村設備	宮代町本田4-10-32	0480-32-7788
	(有)享和住設	白岡町西4-11-20	0480-92-2345
	(株)大三	杉戸町杉戸2-16-15	0480-37-2411
	(株)熊谷設備工業	杉戸町大字宮前137-56	0480-38-0043
	(株)茂田工業所	杉戸町内田2-8-16	0480-32-1766
	(株)スガワラ	杉戸町大字下高野546	0480-34-4741
	(有)ジャパン管工	杉戸町大字佐左工門788-3	0480-36-5521
	モリタヤ工業(株)	松伏町大字金杉477-2	048-991-2428
	(有)松山水道設備	松伏町大字松伏2631-1	048-991-2469
	(有)ホリイ設備	松伏町大川戸2307-15	048-992-1289
	近代住機(株)	千葉県松戸市馬橋2851	047-348-9100
	富士桜設備工業	千葉県白井市平塚1845-11	047-498-4333
	京浜管鉄工業(株)	東京都新宿区若葉1-12-5	03-3358-4871
	(株)生活水道センター	東京都大田区東雪谷5-10-10	03-3748-7156
	(株)共同サービス	東京都世田谷区駒沢3-1-15	03-3410-6000
	(有)ハウス設備工業	東京都板橋区三園1-12-15	03-3938-1482
	(有)沖工業	東京都足立区竹の塚3-20-10-303	03-3850-9405
	浦原燃料住宅設備(株)	東京都足立区東和3-15-18	03-3605-3242
	(有)東京日創	東京都葛飾区堀切7-4-14	03-3690-0255
草加市外	(株)シゲヤマ	東京都葛飾区鎌倉2-7-10	03-5668-3741
	(有)つげエンジニアリング	東京都北区滝野川11-4-11	03-3910-3323
	(株)東栄サービス	東京都豊島区池袋2-24-2-メゾン旭302	03-5951-3464
	横田設備工業(株)	東京都練馬区南大泉3-7-24	03-3921-6990
	(有)太田設備工業	東京都足立区舎人4-10-16	03-3897-8387
	(株)クラシアン	神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1	045-473-8181

■ 次回の「水道だより」は平成19年12月5日発行です。